


## Mastgrundtyp D48

### 380-kV-Abspannmast (WA2WEET2H1)

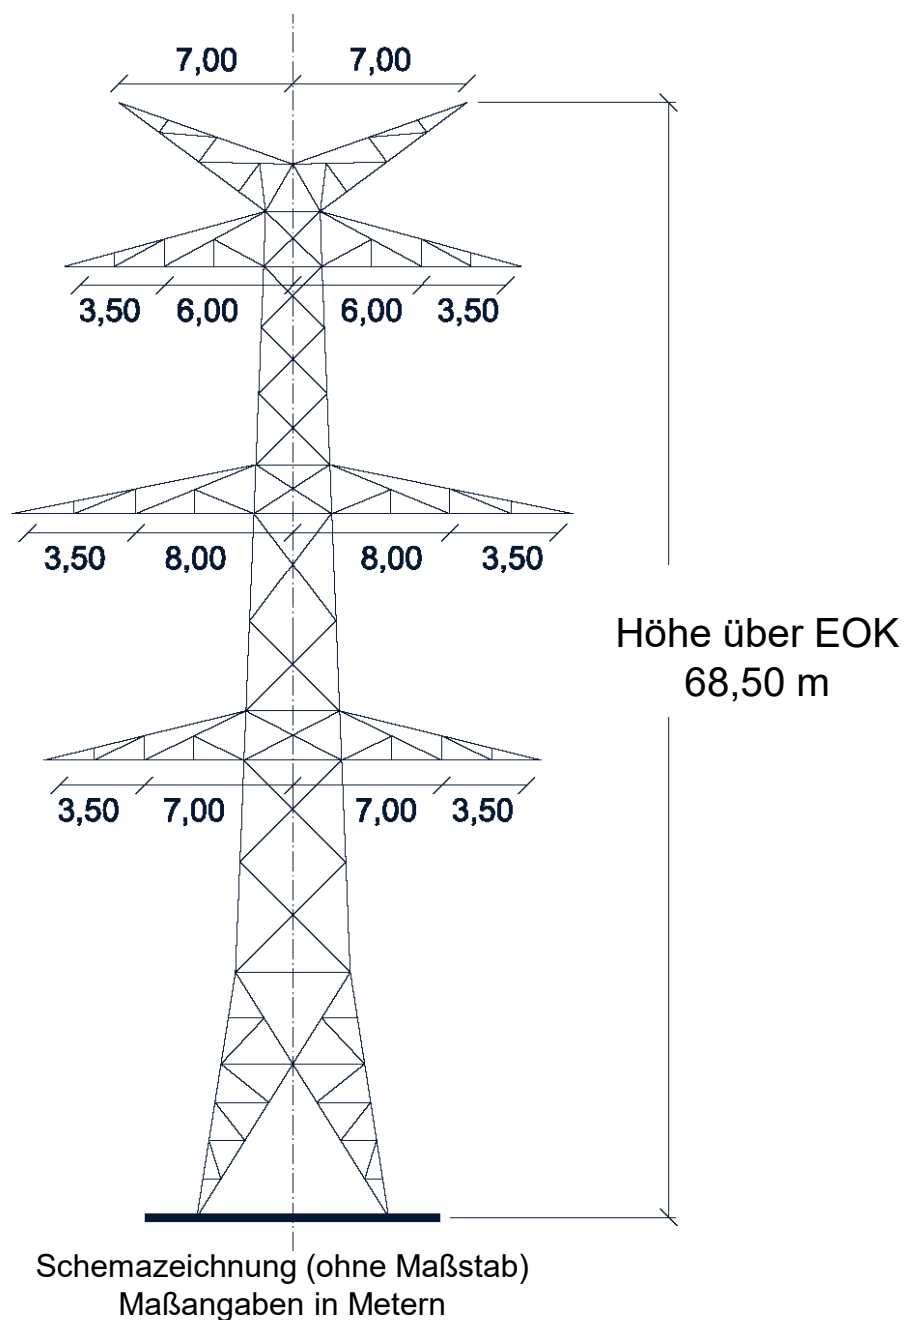


Die angegebene schematische Bemaßung der Traversen stellt die Mitte der Aufhängpunkte dar.  
Die Traverse ragt über diese hinaus.

Die schematische Darstellung umfasst  
keine Anbaukomponenten.

1. Planänderung

## Mastgrundtyp D32 380-kV-Abspannmast (WA2WE\_450)

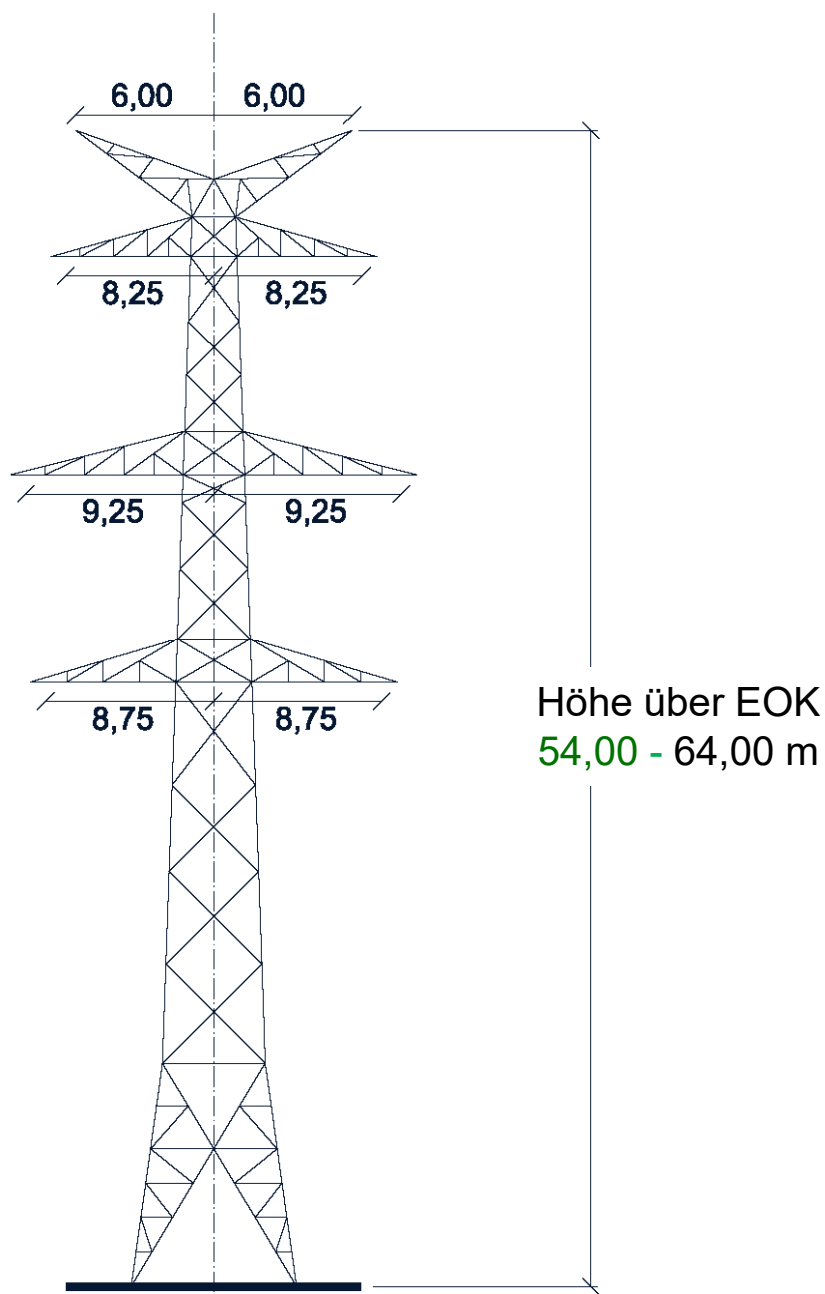

Schemazeichnung (ohne Maßstab)  
Maßangaben in Metern

Die angegebene schematische Bemaßung der Traversen stellt die Mitte der Aufhängepunkte dar.  
Die Traverse ragt über diese hinaus.

Die schematische Darstellung umfasst  
keine Anbaukomponenten.