


Ersatzneubau der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Pkt. Heithöfen – Pkt. Lemförde (Bl. 1474)

Schemazeichnung Abspannmasten (Bl. 1474)

(ohne Maßstab, Maßangaben in Millimeter)

110-kV-Winkelabspannmast, Mastgrundtyp A78; (+0,0 m)

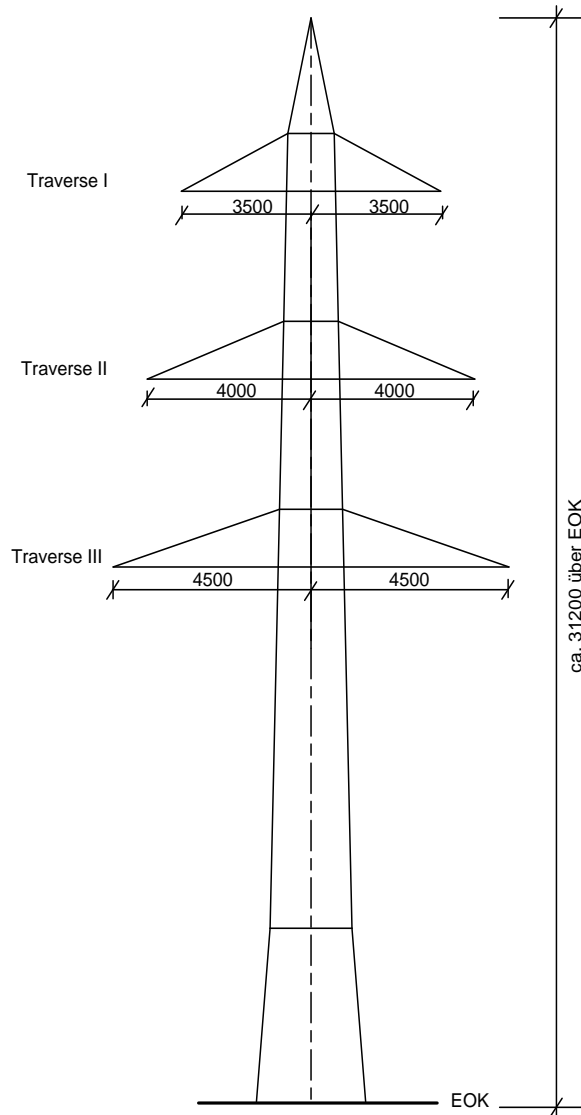

Winkelgruppe		Traverse I	Traverse II	Traverse III
WA1	160° - 180°	3,50 m	4,00 m	4,50 m
WA2	140° - 180°	4,00 m	4,50 m	5,00 m
WA3	120° - 140°	4,50 m	5,00 m	5,50 m