


Ersatzneubau der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Pkt. Heithöfen – Pkt. Lemförde (Bl. 1474)

Schemazeichnung Bestandsmast Nr. 31 (Bl. 1399)

(ohne Maßstab, Maßangaben in Millimeter)

110-kV-Winkelabspannmast, Mastgrundtyp A78; WA4WE (+2,0 m)

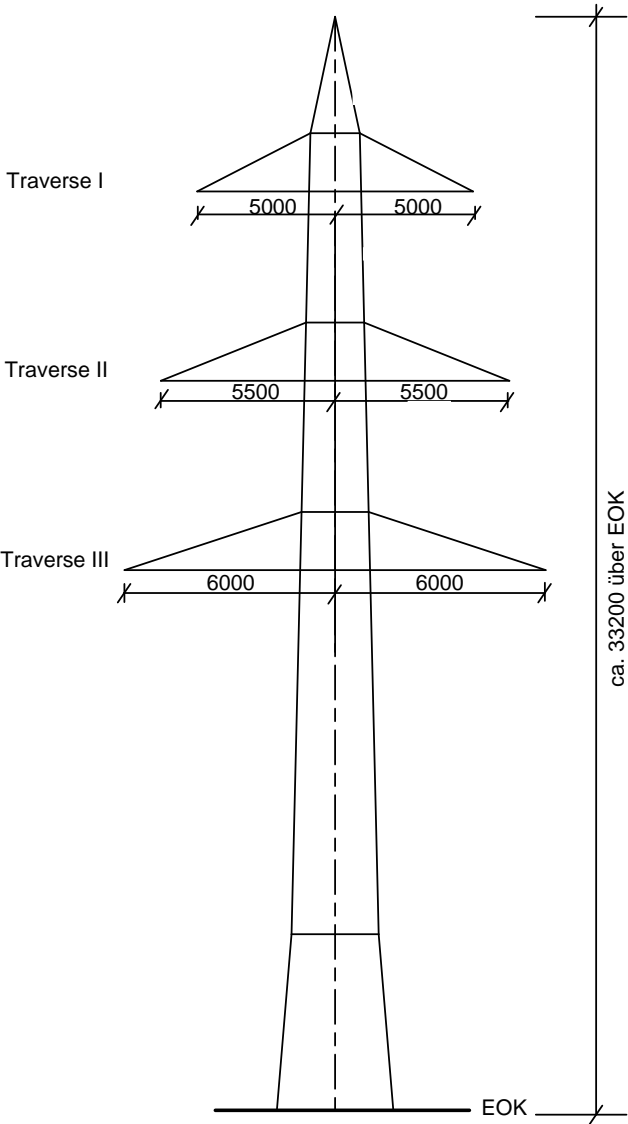

Winkelgruppe		Traverse I	Traverse II	Traverse III
WA4WE	100° - 140°	5,00 m	5,50 m	6,00 m