



1001
D-2-D-2016.4 - WE/WAdiff100-42.00
DA/ (6.50m, 334kg)

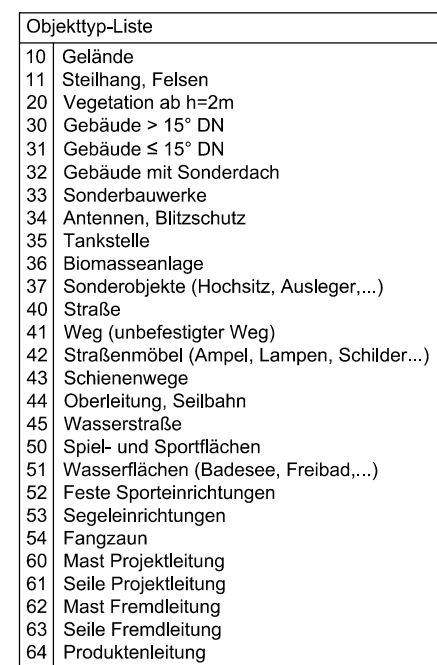

Lastfall-Liste	
1	Tmax
2	40°C
3	40°C+Wind
4	-5°C+Eis
5	-5°C+u.Z.
6	-5°C
7	60°C+Wind
8	-20°C
9	+5°C+Wind
10	-20°C+Wind
11	70°C+Wind

Durchgang	A=...=Phase 1-11=Lastfall	D 1=2.88	D 1=5.59	D 1=5.72 D 1=5.68	D 1=5.28
Abstand	V=vertikal H=horizontal R=räumlich	21.14 R	23.97 R	19.99 R 27.29 R	29.99 R
Objektyp - NHN-Höhe		10 - 32.46	40 - 32.30	44 - 39.89 44 - 32.62	41 - 32.12
Geländehöhe		32.20 —	32.22 —	32.08 —	31.99 32.26 —
		—	—	—	32.06 —
		—	—	—	—

-15.0 m ü. NHN

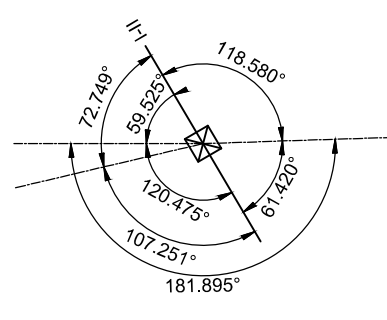

Grenzen

Land	_____	_____
Kreis	_____	_____
Stadt/Gem.	_____	_____
Gemarkung	_____	_____
Flur	_____	_____
Flurstück	_____	_____

[illegible]

Kabel	_____
Freileitung	_____
Rohrleitung	_____
Richtfunk	_____
Schutzbereich	_____

Quellvermerk:
Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung
© 2024 

Anlage	7.2
Blatt	01/04

LH-10-3011
Längenprofil
UW C23 - 1001

Berechnungsnorm:	DIN EN 50341:09.19	Fremdeigentum:	
Eisgebietsfaktor:	2,0	Seitl. Überhöhung li.:	----- unter den äußeren Leitern
Windgebietsfaktor:	2,0	Seitl. Überhöhung re.:	-----
Fallbeschleunigung:	9.81m/s²		
UTM-Maßstabsfaktor:	0.999584		

SaCw F. Hoops

Behördenvermerke: