

Auftraggeber



TenneT TSO GmbH

Bernecker Straße 70

95448 Bayreuth

Anlage 8 Regelfundamente

Planfeststellungsunterlagen

**380-kV-Leitungsverschwenkung Landesbergen – Grohnde
LH-10-3011**

Für die Richtigkeit zeichnet (TenneT)

26.03.2026

i.V. Thomas Sälzer

i.V.

26.03.2026

i.V. Florian Hoops

i.V.

Datum

Name

Unterschrift

Projekt TenneT

A253: 380-kV Leitungsverschwenkung Landesbergen – Grohnde

Datum

26.03.2026


Seiten / Blätter

1


Revision log

Revision	Datum	Erstellt	Geprüft	Freigegeben	Kommentare

FLACHGRÜNDUNG

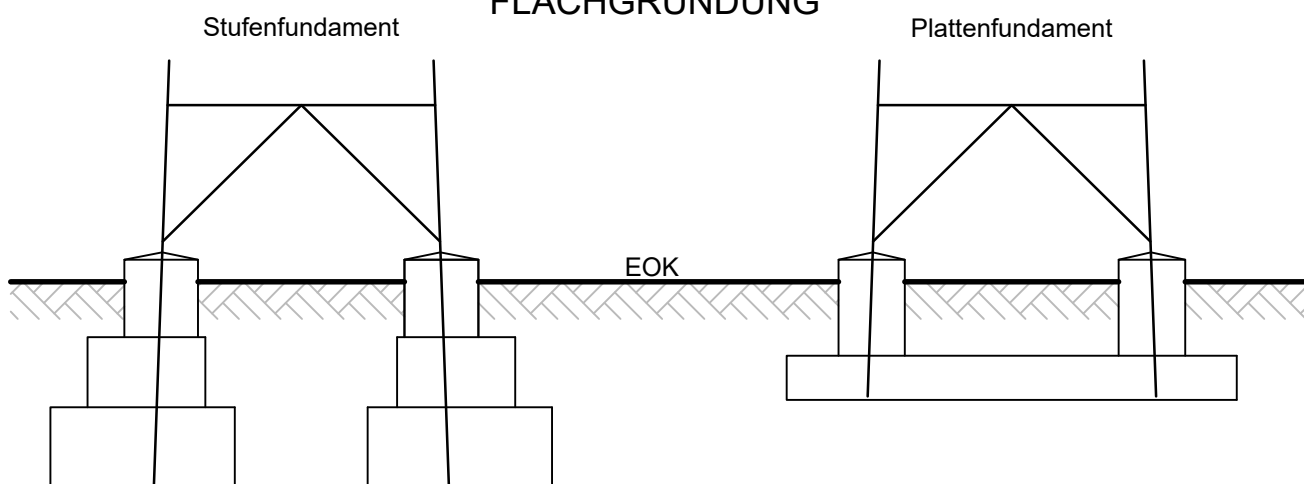

TIEFENGRÜNDUNG

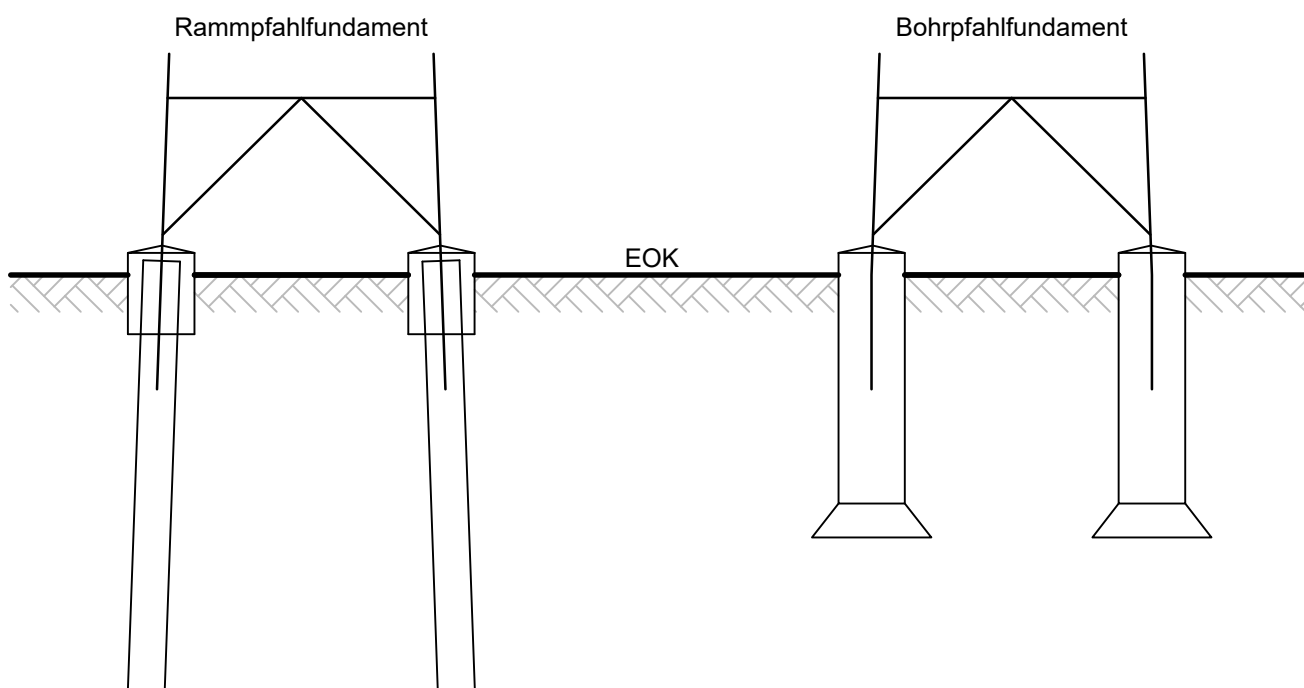

Index	Rev.-Datum	Gez.	Änderung			
		Technische Ref. / Firma	Erstellt durch	Genehmigt von	Datum 29.09.2025 Erstelldatum -	Format -
						Maßstab -
	Objektname 380-kV-Ltg. Landesbergen - Grohnde					Zählteil
	Zugehörigkeit			DCC	Status P	Blatt 1 / 1
Identnummer	Titel Regelfundament				Eigennummer	
					Fremdnummer	